



**Batteryguard L
lithium-ion accukluizen**
Gebruikershandleiding (p.2)

**Batteryguard L
lithium-ion batteries safes**
User manual (p. 11)

**Batteryguard L
coffre-fort batteries lithium-ion**
Manuel d'utilisation (p.20)

**Batteryguard L
lithium-ion Akku-Schrank**
Gebrauchsanweisung (p.29)

Beste gebruiker,

*Gefeliciteerd met de aanschaf van uw **lithium-ion kluis**! Lees deze handleiding voor gebruik aandachtig door. Aan het eind vindt u diverse bijlagen met veiligheidsinformatie. Bewaar de handleiding en deze informatie als naslagwerk.*

Voor een optimale en langdurige werking en om de veiligheid van de kluis te waarborgen, raden wij u aan om de kluis regelmatig te onderhouden.

*Heeft u vragen over uw Batteryguard lithium-ion accukluis of is er onverhoopt een storing opgetreden?
Neem dan contact op met het Nauta Serviceteam.*

Met vriendelijke groeten,

Het Nauta Serviceteam



Nauta Serviceteam

Tel. 0342-455055
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur

1. Algemene veiligheidsadviezen

- + Lees de volledige gebruikershandleiding voordat u de kluis in gebruik neemt. Foutief gebruik en niet opvolgen van waarschuwingen en voorschriften in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel.
- + Deze kluis is bestemd voor het opslaan en opladen van (lithium-ion) accu's. Gebruik alleen originele fabrieksaccu's en neem alle waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens die u bij de accu ontvangt, in acht.
- + Wijzig nooit zelf iets aan de instellingen van de kluis, maar neem altijd eerst contact op met het Nauta serviceteam.
- + Laat de elektrische installatie alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.
- + Het serviceluik mag enkel voor veiligheidsinspecties geopend worden en alleen door het Nauta Serviceteam en gekwalificeerd, vakkundig personeel.
- + Houd altijd de kluisdeuren gesloten zodat bij een calamiteit de brand binnen de kluis blijft.
- + Open nooit zelf de kluisdeuren als de sirene afgaat. Bel 112 en laat de brandweer de kluis openen.
- + Leg niets op de kluis zodat de rookgasafvoer en het ventilatierooster altijd vrije doorgang hebben.
- + Plaats de kluis in een goed geventileerde ruimte. Als er brand ontstaat, kunnen er namelijk giftige rookgassen ontstaan.
- + Zorg ervoor dat onbevoegden die geen instructie hebben gehad geen toegang hebben tot de kluis.
- + De lithium-ion kluis is uitgerust met een CEE-stekker. Zorg ervoor dat de spanning van de stroombron overeenkomt met de spanning van de CEE-stekker van de kluis.
- + Overschrijd nooit het maximaal aangegeven ampèrage.
- + Gebruik alleen originele en onbeschadigde snoeren en stekkers voor het opladen van accu's.
- + Sluit de lader altijd direct aan op de stopcontacten in de kluis en plaats hier tussen nooit losse stekkerdozen of verlengsnoeren.
- + Controleer of de zekering van de kluis omhoog staat (positie 1). De zekering bevindt zich in de kluis aan de buitenzijde van de onderste technische ruimte.

2. Garantie

Nauta verleent als fabrikant op de in de gebruikershandleiding aangegeven kluizen een garantietermijn van 24 maanden vanaf leveringsdatum.

3. Transport

- Verplaats de kluis rechtop en met een palletwagen. Wij adviseren om de kluis door een gespecialiseerd bedrijf te laten plaatsen op de locatie.
- Ondeskundig transport kan leiden tot verborgen schade aan de kluizen en aan de beschermende brandwerende werking.

4. Kluis in gebruik nemen

Opstelling

- + Plaats de kluis waterpas en op een stevige ondergrond.
- + De kluis kan niet kantelen of omvallen door het hoge gewicht van de kluis
- + Plaats de lithium-ion kluis op een plek waar de deur 180° open kan.
- + Zorg ervoor dat de kluis in een goed geventileerde ruimte staat. Afhankelijk van de duur van de brand kunnen er giftige rookgassen vrijkomen.

In bedrijfstelling

- + Aan de buitenzijde zit een stroomkabel van ca. 1,5 meter die standaard voorzien is van een 3-polige CEE stekker 230V 16A. Sluit deze stekker rechtstreeks aan op een geschikte wandcontactdoos. Gebruik daarbij geen verlengsnoer.
- + Zorg ervoor dat de stroomkabel van de kluis aangesloten wordt op een vrije groep, conform de NEN voorschriften.

- + Controleer of de zekering van de kluis omhoog staat (positie 1). De zekering bevindt zich in de kluis aan de buitenzijde van de onderste technische ruimte.
- + Let op dat niet de maximale wattage van de kluis wordt overschreden (3600W)
- + Zorg er bij de legborden voor dat de maximale draagkracht van ca. 60 kg niet overschreden wordt.
- + Houd altijd de kluisdeur gesloten zodat bij een calamiteit de brand binnen de kluis blijft.
- + Leg niets op de kluis zodat de rookgasafvoer en het ventilatierooster altijd vrije doorgang hebben.


Openen en sluiten van kluisdeur

Kluisdeur openen

- Draai de handgreep naar de open-positie.
- Open de deur zover mogelijk zodat hij open blijft staan, maar doe dit zonder te forceren.

Kluisdeur sluiten

- Draai de handgreep naar de gesloten-positie.
- Als de kluisdeur open blijft staan, zal er na 2 minuten een sirene afgaan ten teken dat de deur gesloten moet worden.
- Het sluiten van de deur gebeurt volledig mechanisch en met zeer geringe kracht van het regelwerk. Het sluitproces is daardoor ongevaarlijk en gevaar voor verwonding is daarmee gering.

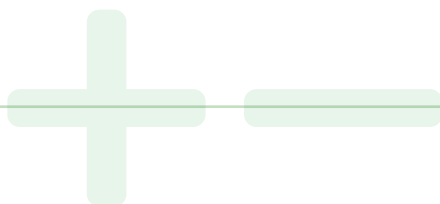

5. Accu opbergen en opladen

De Batteryguard lithium kluis is voorzien van een 230V stroomvoorziening om accu's op te laden. Overschrijd nooit het maximaal aangegeven ampérage.

Totaal vermogen per contactdoos:

<i>Maximale spanning</i>	<i>230V</i>
<i>Zekering</i>	<i>16A</i>
<i>Maximaal vermogen</i>	<i>3600W</i>

Veilig opladen

- + Gebruik alleen de originele lader van de accu.
- + Gebruik alleen de bestaande stopcontacten in de kluis.
- + Sluit geen losse contactdozen of verlengsnoeren aan.
- + De kluis werkt alleen goed en veilig als u de deuren gesloten houdt.

6. Aarding

Afhankelijk van klant specifiek gebruik van de Batteryguard lithium-ion kluis kan een aardpuntaansluiting vereist zijn. Laat u hiervoor adviseren door gekwalificeerd, vakkundig personeel.

7. Ventilatie

- Zorg ervoor dat de kluis in een goed geventileerde ruimte staat. Afhankelijk van de duur van de brand kunnen er giftige rookgassen vrijkomen.
- De kluis is voorbereid voor mechanische rookgasafvoer. Zo kunnen rookgassen die ontstaan bij een eventuele accubrand naar buiten toe afgevoerd worden.

8. Kluis openen na brand



Open nooit zelf de kluisdeur als de sirene afgaat. Bij de modellen met waarschuwingslampjes brandt ook de lamp rood. Bel 112 en laat de brandweer de kluis openen.



Let op, afhankelijk van de duur van de brand kunnen er giftige rookgassen vrijkomen.



Bel het Nauta Serviceteam als de brand is geblust zodat bekeken kan worden of de kluis in gebruik genomen kan worden.



Informeer bij de fabrikant hoe de beschadigde accu's moeten worden afgevoerd.

9. Verklaring signalen



Luid alarm (deur open)

**Deuren staan langer dan
2 minuten open**

Sluit de deuren



*Luid alarm (calamiteit)
Rood lampje brandt*

Bel 112!

Kastdeuren niet openen!

10. Onderhoud, service en storingen

Onderhoud en service

Het is aan te raden om de Batteryguard lithium-ion kluizen jaarlijks te onderhouden. Bel het Nauta serviceteam om deze onderhoudsbeurt in te plannen.

Storingen

Wanneer uw storing buiten de garantie valt, kunnen er kosten verbonden zijn aan de service. Bent u verhinderd voor een reeds gemaakte afspraak of komt de afspraak te vervallen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via +31 (0)342 - 455000 om uw afspraak te annuleren. Wij kunnen dan, in overleg met u, een nieuwe afspraak maken. Wanneer u niet op het afgesproken tijdstip aanwezig bent of de afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren heeft gecancelled, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor het bezoek alsnog in rekening te brengen.


Kijk voor de meest actuele servicetarieven op [onze website](#).



Nauta Serviceteam

Tel. 0342-455055
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur

Bijlage 2 | Aansluitschema

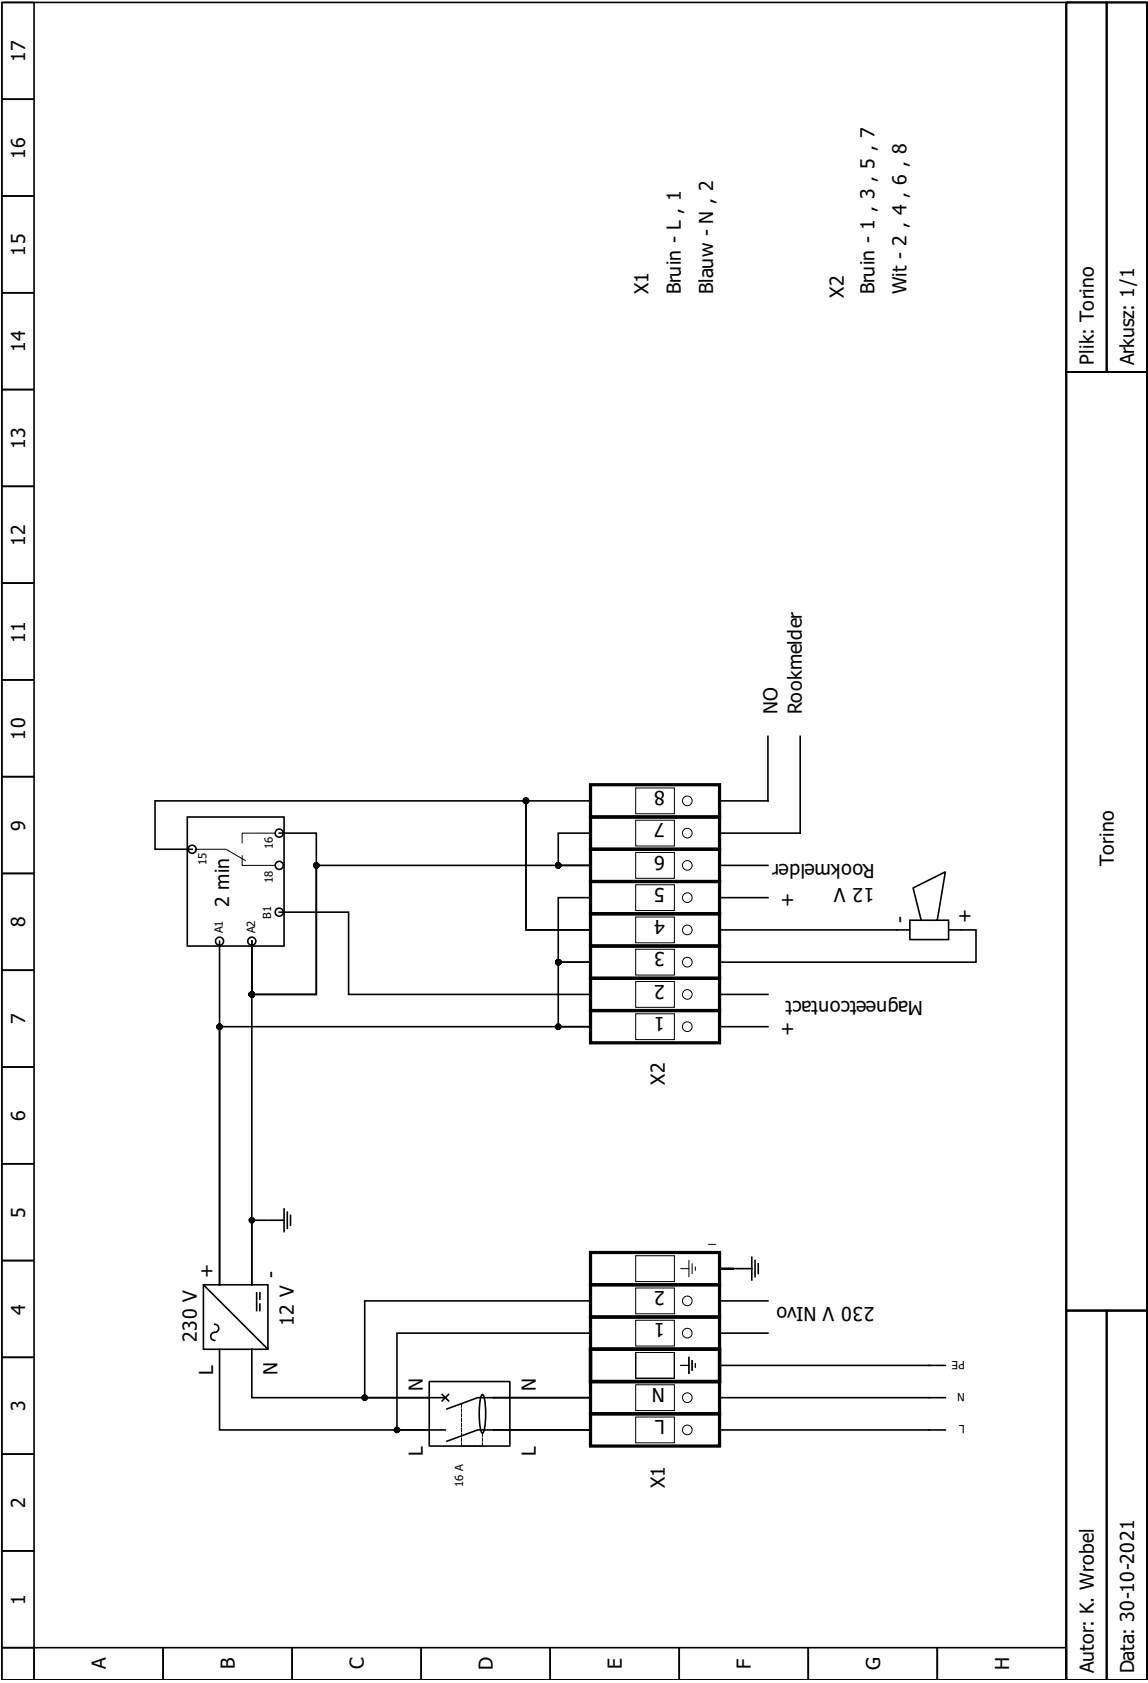

Bijlage 3 | Verklaring van Overeenstemming



EG - Verklaring van Overeenstemming

Fabrikant Details

Handelsnaam

Nauta Security Storage B.V.

Adresgegevens

Hanzeweg 10, 3771 NG Barneveld, Netherlands

Product Details

Productnaam

Salvus L1 lithium-ion accukast

Batteryguard L lithium-ion accukast

Omschrijving / modellen

Salvus lithium-ion accukast L1-8

Salvus lithium-ion accukast L1-10

Batteryguard lithium-ion accukast L 125/08

Batteryguard lithium-ion accukast L 160/10

Toegepaste richtlijnen

2006/42/EG - Machinerichtlijn

2014/35/EU - Laagspanning

2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit

2013/56/EU - Batterijen en Accu's

Verklaring.

Hierbij verklaren wij dat bovenstaande product (serie) voldoet aan de in deze verklaring genoemde richtlijnen / normen.

CE-verantwoordelijke:

Hans Bonsel

Datum:

31-08-2023

Nauta Security Storage B.V.
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Telefoon : 31 (0)342 455055
E-mail : hbl@nauta.com
Website : www.nauta.com

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal stroke and a final upward flourish.

Handtekening

Dear User,

*Congratulations with the purchase of your **lithium-ion safe**.
Please read this manual carefully before use. At the end you will find various appendices with safety information. Keep the manual and this additional information for reference.*

For optimal performance and long-term functionality and to ensure the safety and security of the safe, we recommend regular maintenance.

If you have any questions about your Batteryguard lithium-ion safe or in the unlikely event of a malfunction, please get in touch with the Nauta Service Team.

Yours faithfully,

The Nauta Service Team



Nauta Service team

Tel. +31 342-455055
Monday - Friday
08.30 AM - 5 PM

1. General safety advice

- + Please read the entire manual before you start using the safe. Incorrect use and failure to heed warnings and follow instructions may lead to serious injury.
- + This safe is intended for storing and charging lithium-ion and other batteries. Only use original manufacturers' batteries and heed all warnings, instructions, illustrations and information supplied with the battery.
- + Never change the safe settings yourself, always contact the Nauta Service Team.
- + Only allow qualified and skilled personnel to repair the electrical system and only allow those repairs to be undertaken with original parts.
- + The service hatch must only be opened for safety and security inspections and only by the Nauta Service Team and qualified, skilled personnel.
- + Always keep the safe door closed so that any fire is limited to inside the safe.
- + Never open the safe door yourself if the alarm sounds. Telephone the emergency services and leave it to the fire brigade to open the safe.
- + Never impede the smoke duct and the ventilation grill by placing anything on top of the safe.
- + Place the safe in a well-ventilated room. In the event of a fire, poisonous gases may be discharged.
- + Ensure that no unauthorised person who has not been instructed in the safe's use gains access to it.
- + A CEE-form plug is attached to the lithium-ion battery safe. Ensure that the voltage of the electricity source corresponds with that of the plug.
- + Never exceed the maximum amperage indicated.
- + Only use original, undamaged cables and plugs for charging batteries.
- + Plug the charger directly into the charging point in the safe and never into a multiple socket and/or extension cable.
- + Make sure that the fuse switch in the safe is up (position 1). The fuse switch is inside the safe on the outside of the lowest technical compartment.

2. Guarantee

The manufacturer Nauta provides a warranty period of 24 months from the date of delivery on the safes specified in the manual.

3. Transport

- Move the safe in an upright position with a pallet truck. We recommend that you have the safe placed in its intended location by a specialist company.
- Improper transport may lead to hidden damage to safes and to their fire proofing and fire protection.

4. Putting the safe into service

Installation

- + Place the safe on a firm surface and ensure that it is level.
- + The safe cannot tip over and fall due to its heavy weight.
- + Place the safe where the door can open 180°.
- + Ensure that the safe is in a well-ventilated room. Depending on its duration, a fire may produce poisonous gasses.

Switching on the safe

- + On the outside of the safe is an electricity cable approx. 1.5 metres long that is fitted with a three-pole CEE-form 230V 16A plug as standard. Push the plug directly into a compatible wall socket. Do not use an extension cable.
- + Ensure that the safe cable is connected to an exclusive circuit in accordance with NEN regulations.

- + Make sure that the fuse switch in the safe is up (position 1). The fuse switch is inside the safe on the outside of the lowest technical compartment.
- + Ensure that the maximum power of the safe (3600W) is never exceeded.
- + Ensure that the maximum load-bearing capacity of the shelves of approx. 60 kg is never exceeded.
- + Always keep the safe door closed so that any fire is limited to inside the safe.
- + Never impede the smoke duct and the ventilation grill by placing anything on top of the safe.


Opening and closing the safe door

Opening the safe door

- Turn the handle to the open position.
- Open the door as far as possible without forcing until it stays open.

Closing the safe door

- Turn the handle to the closed position.
- If the door remains open, an alarm will sound after two minutes to indicate that the door must be closed.
- Closing the door is entirely mechanical and requires very little force from the locking mechanism. There is therefore very little risk involved and there is little danger of injury.

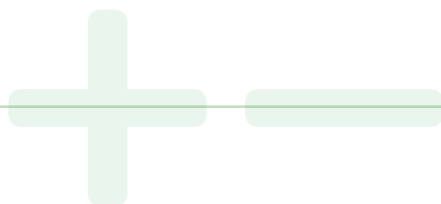

5. Storing and charging batteries

The Batteryguard lithium-ion safe provides 230V of electricity to charge the batteries in it. Never exceed the maximum amperage indicated.

Total power per charging point:

<i>Maximum voltage</i>	<i>230V</i>
<i>Fuse</i>	<i>16A</i>
<i>Maximum power</i>	<i>3600W</i>

Safe charging

- + Use the battery's original charger only.
- + Use the charging points as installed in the safe only.
- + On no account use multiple sockets and/or extension cables.
- + The safe can only work properly and safely and securely if the door is kept closed.

6. Earthing

An earthing connection may be required depending on the client-specific use of the Batteryguard lithium-ion safe. Seek advice from qualified and skilled personnel.

7. Ventilation

- Ensure that the safe is in a well-ventilated room. Depending on its duration, a fire may produce poisonous gasses.
- The safe is installed with a mechanically ventilated smoke duct so that smoke and gasses that are produced by any battery fire can be carried away safely.

8. Opening the safe after a fire



Never open the safe door yourself if the alarm sounds. On models where they are installed, warning lamps will also light up. Telephone the emergency services and leave it to the fire brigade to open the safe.



Be warned! Depending on its duration, a fire may produce poisonous gasses.



Telephone the Nauta Service Team once the fire has been extinguished so that the safe can be inspected to see if it can continue to be used.



For advice as to the disposal of damaged batteries, contact the manufacturer.

9. Explanation of the signals



Loud alarm (door open)

Door open for more than 2 minutes

Close the door



Loud alarm (emergency)

Call the emergency services!

Do not open the safe!

10. Maintenance, service and faults

Maintenance and service

It is advisable to service Batteryguard lithium-ion safes once a year. Telephone the Nauta Service Team to make an appointment.

Faults

Repairs may incur costs if a problem falls outside of the guarantee. If your appointment cannot take place for some reason or if it is no longer necessary, get in touch with us as soon as possible on +31 (0)342 - 455000 to cancel it. We can then make a new appointment in consultation with you if necessary. You will be charged the cost of the visit if you are not present at the agreed time or if the appointment is cancelled less than 24 hours in advance.


For the most up-to-date service charges, please contact us.



Nauta Service team

Tel. +31 342-455055
Monday - Friday
08.30 AM - 5 PM

Appendix 2 | Wiring diagram

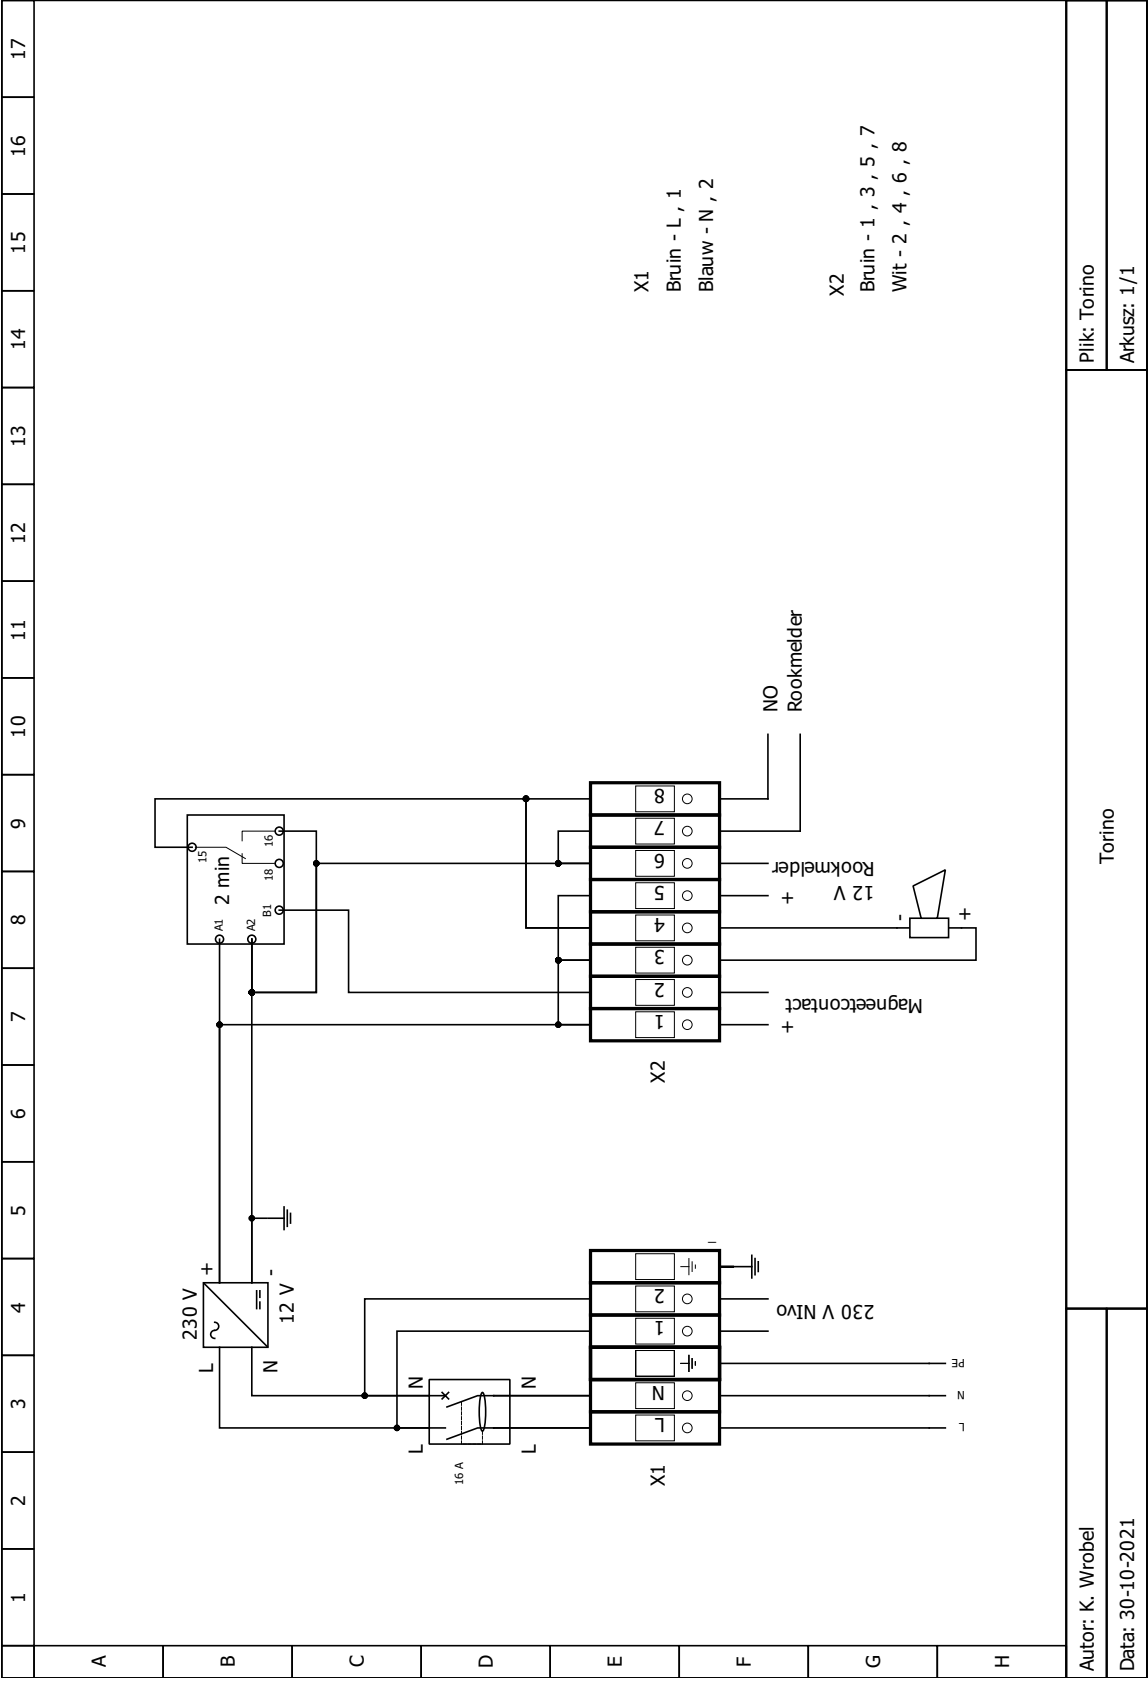

Appendix 3 | Declaration of compliance



EU - Declaration of compliance

Manufacturer Details

Trade name

Nauta Security Storage B.V.

Address

Hanzeweg 10, 3771 NG Barneveld, Netherlands

Product Details

Product name

Salvus L1 lithium-ion cabinet

Batteryguard L lithium-ion cabinet

Descriptions/ models

Salvus lithium-ion batteries cabinet L1-8

Salvus lithium-ion batteries cabinet L1-10

Batteryguard lithium-ion batteries cabinet L 125/08

Batteryguard lithium-ion batteries cabinet L 160/10

Applied directives and standards

2006/42/EC - Machinery

2014/35/EU – Low voltage

2014/30/EU – Electromagnetic Comptability

2013/56/EU – Batteries

Declaration

We hereby declare that the above product
(series) complies with the directives / standards
mentioned in this declaration.

Responsible for CE-marking :

Date:

Hans Bonsel

31-08-2023

Nauta Security Storage B.V.

Hanzeweg 10

3771 NG Barneveld

The Netherlands

Tel : 31 (0)342 455055

E-mail : hbl@nauta.com

Website : www.nauta.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hans Bonsel', is written over a horizontal line. Below the line, the word 'Signature' is printed.

Signature

Cher client,

Félicitations pour l'achat de votre coffre-fort lithium-ion ! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Vous trouverez à la fin du document, diverses pièces jointes avec des consignes de sécurité. Conservez le manuel et ces informations pour référence ultérieure.

Pour un fonctionnement optimal et durable et pour assurer la sécurité du coffre-fort, un entretien régulier du coffre est recommandé.

Si vous avez des questions sur votre coffre-fort Batteryguard pour batteries lithium-ion ou si une panne se produit de façon inattendue, veuillez contacter l'équipe de service Nauta.

Cordialement,

L'équipe Nauta



Equipe Service Nauta

Tel. +31 342-455055
Lundi - Vendredi
08h30 - 17h00

1. Consigne de sécurité générales

- + Lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le coffre-fort. Une mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et des instructions de ce manuel peuvent entraîner de graves blessures.
- + Ce coffre-fort est destinée au stockage et à la charge de batteries (lithium-ion). Utiliser uniquement des batteries d'origine et respecter tous les avertissements, instructions, illustrations et données fournis avec la batterie.
- + Ne jamais modifier vous-même les paramètres du coffre-fort, mais toujours contacter l'équipe de service Nauta avant.
- + Faire réparer l'installation électrique uniquement par du personnel professionnel et qualifié et uniquement avec des pièces de rechange d'origine.
- + La trappe de maintenance ne peut être ouverte que pour des contrôles de sécurité et uniquement par l'équipe de service Nauta et du personnel professionnel et qualifié.
- + En cas d'urgence, toujours maintenir les portes du coffre-fort fermées pour que le feu reste à l'intérieur du coffre-fort.
- + Ne jamais ouvrir vous-même les portes du coffre-fort si la sirène se déclenche. Appeler le 112 et laisser les pompiers ouvrir le coffre-fort.
- + Ne jamais rien placer sur le dessus du coffre-fort afin de ne pas obstruer les conduits d'évacuation des gaz de combustion et la grille de ventilation.
- + Installer le coffre-fort dans un endroit bien aéré. En cas d'incendie, il peut se produire des gaz de combustion toxiques.
- + Attention : Les personnes non habilitées et n'ayant pas reçu d'instructions, ne doivent pas avoir accès au coffre-fort.
- + Le coffre-fort lithium-ion est équipée d'une prise CEE. Vérifier que la tension de la source d'alimentation correspond à la tension de la prise CEE du coffre-fort.
- + Ne jamais dépasser l'ampérage maximal indiqué.
- + Pour charger les batteries, utiliser uniquement des cordons et des prises d'origine et non endommagés.
- + Toujours connecter le chargeur directement aux prises du coffre-fort et ne jamais placer de multiprises ou de rallonges séparées entre les deux.
- + Vérifier si le fusible du coffre-fort est en haut (position 1). Le fusible se trouve dans le coffre-fort à l'extérieur du local technique inférieur.

2. Garantie

Le fabricant Nauta accorde une garantie de 24 mois sur les coffres forts indiqués dans le manuel d'utilisation, à compter de la date de livraison.

3. Transport

- Déplacer le coffre-fort à la verticale et avec un transpalette. Il est conseillé de faire installer le coffre-fort sur place par une spécialisée.
- Un transport non professionnel peut entraîner des dommages cachés aux coffres forts et à l'effet de protection ignifuge.

4. Mise en service du coffre-fort

Installation

- + Placer le coffre-fort de niveau et sur une surface solide.
- + Le coffre-fort ne doit pas pouvoir ni basculer ni tomber à cause du poids de l'armoire.
- + Placer le coffre-fort lithium-ion dans un endroit où la porte peut s'ouvrir à 180°.
- + S'assurer que le coffre-fort se trouve dans un endroit bien aéré. Selon la durée de l'incendie, il peut se dégager des gaz de fumée toxiques.

Mise en service

- + À l'extérieur du coffre-fort, il y a un câble d'alimentation d'environ 1,5 mètre, qui est équipé en standard d'une prise CEE 230V/16A à 3 pôles. Connectez cette fiche directement à une prise murale appropriée. Ne pas utiliser de rallonge.
- + S'assurer que le câble d'alimentation de l'armoire est bien branché sur un groupe libre, conformément aux normes NEN.

- + Vérifier si le fusible du coffre-fort est en haut (position 1). Le fusible se trouve dans l'armoire à l'extérieur du local technique inférieur.
- + S'assurer que la puissance maximale du coffre-fort n'est pas dépassée (3600W).
- + S'assurer que pour les étagères, la capacité portante maximale d'environ 60 kg n'est pas dépassée.
- + En cas d'urgence, toujours maintenir la porte du coffre-fort fermée pour que le feu reste à l'intérieur du coffre-fort.
- + Ne jamais rien placer sur le dessus du coffre-fort afin de ne pas obstruer les conduits d'évacuation des gaz de combustion et la grille de ventilation.


Ouverture et fermeture de la porte du coffre-fort

Ouvrir la porte du coffre-fort

- Tourner la poignée en position ouverte.
- Ouvrir la porte le plus loin possible pour qu'elle reste ouverte, mais sans forcer.

Fermer la porte du coffre-fort

- Tourner la poignée en position fermée.
- Si la porte du coffre-fort est laissée ouverte, une sirène se déclenche au bout de 2 minutes pour signaler qu'il faut fermer la porte.
- La fermeture de la porte est entièrement mécanique et nécessite très peu d'effort du cadre. Le processus de fermeture n'est donc pas dangereux et le risque de blessure est alors minime.

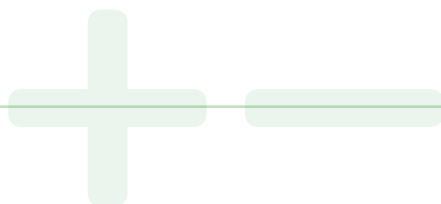

5. Stocker et charger des batteries

Le coffre-fort lithium-ion Batteryguard est équipée d'une alimentation 230V pour charger les batteries. Ne jamais dépasser l'ampérage maximal indiqué.

Puissance totale par prise de courant :

<i>Tension maximale</i>	230V
<i>Protection par fusible</i>	16A
<i>Puissance maximale</i>	3600W

Charger en toute sécurité :

- + Utiliser uniquement le chargeur d'origine de la batterie.
- + Utiliser uniquement les prises existantes dans le coffre-fort.
- + Ne pas brancher de prises séparées ni de rallonges.
- + Le coffre-fort ne fonctionnera correctement et en toute sécurité que si les portes sont maintenues fermées.

6. Mise à la terre

Selon l'utilisation spécifique que le client veut faire du coffre-fort Batteryguard lithium-ion, il peut être nécessaire de réaliser une mise à la terre. Laissez-vous conseiller par un personnel qualifié et professionnel.

7. Ventilation

- Il faut placer le coffre-fort dans un endroit bien aéré. Selon la durée de l'incendie, il peut se dégager des gaz de fumée toxiques.
- Le coffre-fort est préparée pour l'évacuation mécanique des fumées. Les gaz de combustion qui se dégagent en cas d'incendie de batterie peuvent alors être évacués vers l'extérieur.

8. Ouverture du coffre-fort après un incendie



Ne jamais ouvrir vous-même les portes du coffre-fort si la sirène se déclenche. Pour les modèles avec voyants, la lampe-témoin rouge s'allume. Appeler le 112 et laisser les pompiers ouvrir le coffre-fort.



Attention, selon la durée de l'incendie, il peut se dégager des gaz de fumée toxiques.



Appeler l'équipe de service Nauta une fois que l'incendie a été éteint afin de vérifier si le coffre-fort peut être remise en service.



Contactez le fabricant pour savoir comment éliminer les batteries endommagées.

9. Explication des signaux



Alarme sonore (porte ouverte)

La porte est ouverte plus de 2 minutes

Fermer la porte



Alarme sonore (calamité)

Appeler le 112!

Ne pas ouvrir l'armoire!

10. Maintenance, service et pannes

Maintenance et service

Il est conseillé de faire un entretien annuel sur les coffre forts Batteryguard lithium-ion. Appeler l'équipe de service Nauta pour programmer ces entretiens.

Pannes

Si la panne tombe en dehors de la garantie, il peut y avoir des frais liés au service. En cas d'empêchement pour un rendez-vous déjà pris ou si le rendez-vous est annulé, veuillez nous contacter au plus vite au +31 (0)342-455000 pour annuler le rendez-vous. Nous pourrions alors fixer un nouveau rendez-vous en concertation avec vous. Si vous n'êtes pas présent à l'heure convenue ou si vous n'avez pas annulé le rendez-vous au moins 24 heures à l'avance, nous serons dans l'obligation de facturer les frais de déplacement.


Contactez-nous pour avoir les tarifs de service les plus actuels.



Equipe Service Nauta

Tel. +31 342-455055
Lundi - Vendredi
08h30 - 17h00

Annexe 2 | Schéma des connexions

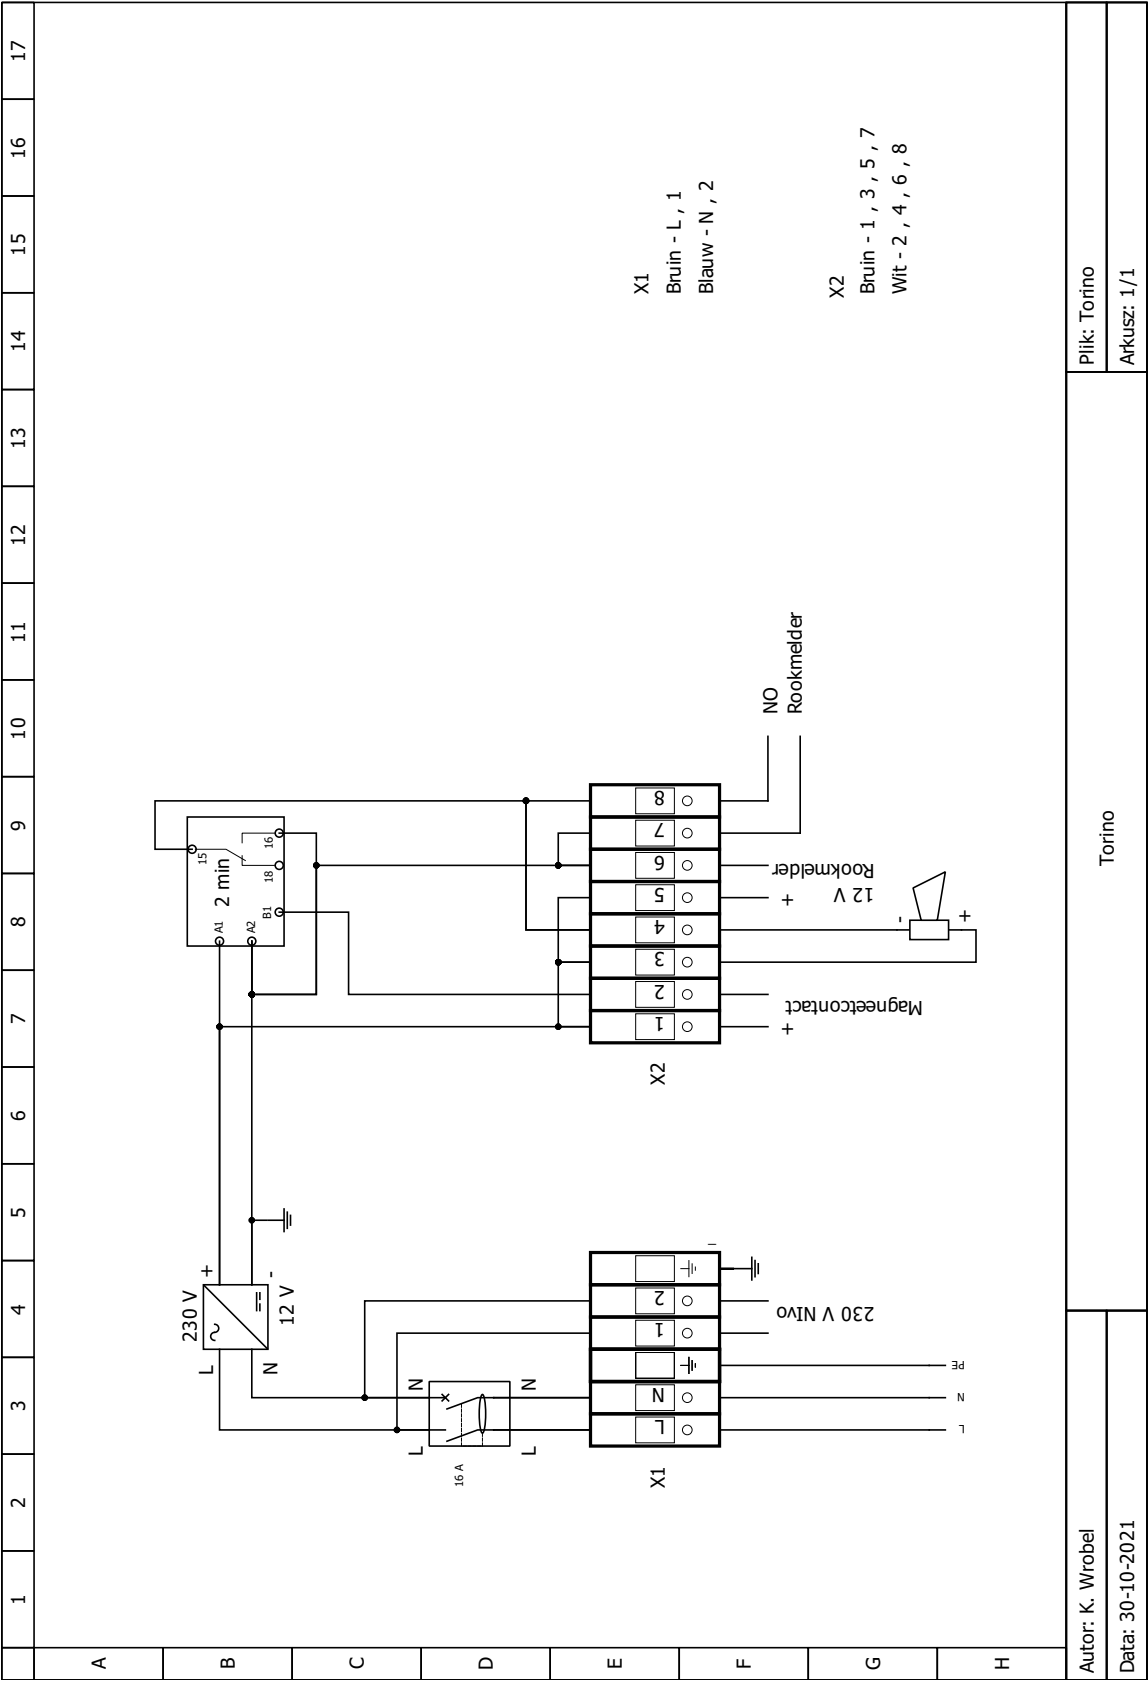

Annexe 3 | Declaration de conformité



UE – Déclaration de conformité

Détails du fabricant

Nom commercial

Nauta Security Storage B.V.

Adresse

Hanzeweg 10, 3771 NG Barneveld, Pays-Bas

Détails du produit

Nom du produit

Salvus L1 armoire pour batteries lithium-ion

Batteryguard L armoire pour batteries lithium-ion

Descriptions / modèles

Salvus armoire pour batteries lithium-ion L1-8

Salvus armoire pour batteries lithium-ion L1-10

Batteryguard armoire pour batteries lithium-ion L 125/08

Batteryguard armoire pour batteries lithium-ion L 160/10

Directives appliquées

2006/42/UE – Directive machines

2014/35/UE - Basse tension

2014/30/UE – Compatibilité électromagnétique

2013/56/UE - Batteries et piles

Déclaration

Nous déclarons par la présente que le produit (série) ci-dessus est conforme aux directives / normes mentionnées dans cette déclaration.

Responsable CE:

Hans Bonsel

Date:

31-08-2023

Nauta Security Storage B.V.

Hanzeweg 10

3771 NG Barneveld

Pays-Bas

Tel : 31 (0)342 455055

E-mail : hbl@nauta.com

Site web : www.nauta.com

Signature

Sehr geehrter Benutzer,

herzlichen Glückwunsch für die Anschaffung Ihres Lithium-Ion Schranks! Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Am Ende finden Sie diverse Anlagen mit Sicherheitsinformationen. Bewahren Sie die Anleitung und diese Informationen als Nachschlagewerk auf.

Um eine optimale und langfristige Haltbarkeit und die Sicherheit des Schranks zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, den Schrank regelmäßig warten zu lassen.

Haben Sie Fragen zu Ihrem Batteryguard Lithium-Ion Akku-Schrank oder ist unverhofft eine Störung aufgetreten? Dann nehmen Sie Kontakt mit dem Nauta Serviceteam auf.

Mit freundlichen Grüßen

Das Nauta Serviceteam



Nauta Serviceteam

Tel. +31 342 455055
Montag bis Freitag
08:30 - 17:00 Uhr

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- + Lesen Sie die ganze Gebrauchsanweisung bevor Sie den Schrank in Gebrauch nehmen. Falsche Handhabung und das Nichtbefolgen von Warnungen und Vorschriften in dieser Anleitung kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- + Dieser Schrank ist für das Aufbewahren und Aufladen von (Lithium-Ion) Akkus bestimmt. Benutzen Sie nur originale Herstellerakkus und beachten Sie alle Warnungen, Anweisungen, Abbildungen und Daten, die Sie mit dem Akku erhalten.
- + Verändern Sie keine der Einstellungen an dem Schrank, sondern nehmen Sie immer zuerst Kontakt mit dem Nauta Serviceteam auf.
- + Lassen Sie elektrische Installationen nur durch qualifiziertes und fachkundiges Personal reparieren und auch immer nur mit den originalen Ersatzteilen.
- + Die Serviceklappe darf nur für Sicherheitsinspektionen geöffnet werden und das auch nur durch das Nauta Serviceteam und qualifizierten, fachkundigen Personal.
- + Halten Sie die Schranktüren zu jeder Zeit geschlossen, sodass im Falle einer Katastrophe das Feuer innerhalb des Schranks bleibt.
- + Öffnen Sie nicht selbst die Schranktüren, wenn die Sirene losgeht. Rufen Sie die 112 an und lassen Sie die Feuerwehr den Schrank öffnen.
- + Legen Sie nichts auf den Schrank, sodass die Rauchgasabfuhr und das Lüftungsgitter immer freien Durchgang haben.
- + Stellen Sie den Schrank in einem gut belüfteten Raum auf. Wenn ein Feuer entsteht, können nämlich giftige Rauchgase entstehen.
- + Sorgen Sie dafür, dass Unbefugte, die keine Einweisung erhalten haben, keinen Zugang zu dem Schrank erhalten.
- + Der Lithium-Ion Schrank ist mit einem CEE-Stecker ausgestattet. Sorgen Sie dafür, dass die Spannung von der Stromquelle mit der Spannung des CEE-Steckers des Schranks übereinstimmt.
- + Überschreiten Sie nicht die maximal angegebene Stromstärke.
- + Verwenden Sie nur originale und unbeschädigte Kabel und Stecker für das Aufladen der Akkus.
- + Schließen Sie den Lader immer direkt an das Ladegerät in dem Schrank an und platzieren Sie dazwischen keine losen Steckdosen oder Verlängerungskabel.
- + Kontrollieren Sie, ob die Sicherung des Schranks in der oberen Position befindet (Position 1). Die Sicherung befindet sich in dem Schrank an der Außenseite des untersten technischer Bereichs.

2. Garantie

Nauta vergibt als Hersteller für den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schrank eine Garantiedauer von 24 Monaten ab Lieferdatum.

3. Transport

- Versetzen Sie den Schrank senkrecht und mit Hilfe eines Palettenwagens. Wir empfehlen Ihnen, den Schrank durch ein qualifiziertes Unternehmen auf einen anderen Platz versetzen zu lassen.
- Ein unkundiger Transport kann zu verborgenen Schäden an den Schränken und der schützenden Feuerbeständigkeit führen.

4. Schrank in Gebrauch nehmen

Einrichtung

- + Stellen Sie den Schrank eben und auf einem festen Untergrund.
- + Der Schrank kann sich aufgrund seines hohen Gewichtes weder neigen oder gar umfallen.
- + Stellen Sie den Lithium-Ion Schrank auf einen Platz, auf dem sich die Türen um 180° öffnen können.
- + Sorgen Sie dafür, dass der Schrank in einem gut belüfteten Raum steht
Abhängig von der Dauer eines Brandes können giftige Rauchgase freigesetzt werden.

Inbetriebnahme

- + An der Außenseite befindet sich ein Stromkabel mit ca. 1,5 Meter Länge, der mit einem 3-poligen CEE-Stecker 400V 32A versehen ist. Schließen Sie den Stecker direkt an eine geeignete Wandsteckdose an. Verwenden Sie dafür kein Verlängerungskabel.
- + Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel des Schrankes NEN-Vorschriften konform auf eine freie Sicherung angeschlossen wird.

- + Kontrollieren Sie, ob sich die Sicherung des Schrankes in der oberen Position befindet (Position 1). Die Sicherung befindet sich in dem Schrank an der Außenseite des untersten technischen Bereichs.
- + Beachten Sie, dass die maximale Wattzahl des Schrankes nicht überschritten wird (3600W).
- + Sorgen Sie bei den Regalböden dafür, dass die maximale Tragekraft von ca. 60 kg nicht überschritten wird.
- + Halten Sie die Schranktüren zu jeder Zeit geschlossen, sodass im Falle einer Katastrophe das Feuer innerhalb des Schrankes bleibt.
- + Legen Sie nichts auf den Schrank, sodass die Rauchgasabfuhr und das Lüftungsgitter immer freien Durchgang haben.


Öffnen und Schließen der Schranktür

Schranktür öffnen

- Drehen Sie den Handgriff auf die Öffnen-Position.
- Öffnen Sie die Türen so weit wie möglich, sodass sie offen stehen bleiben, jedoch ohne dies zu forcieren.

Schranktür schließen

- Drehen Sie den Handgriff auf die Schließen-Position
- Wenn die Schranktür offen stehen bleibt, wird nach 2 Minuten eine Sirene losgehen, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Tür geschlossen werden muss.
- Das Schließen der Türen geschieht völlig mechanisch und mit sehr wenig Kraftaufwand des Riegelwerks. Der Schließprozess ist dadurch ungefährlich und die Gefahr zu Verletzungen ist damit gering.

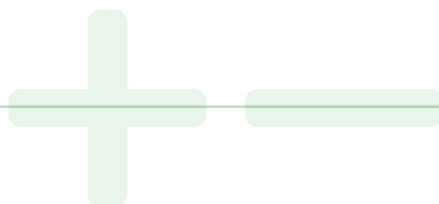

5. Akku aufbewahren und aufladen

Der Batteryguard Lithium-Ion Schrank ist mit einer 230V Stromversorgung versehen, um Akkus aufzuladen. Überschreiten Sie nicht die maximal angegebene Stromstärke.

Gesamtleistung per Steckdose:

<i>Maximale Spannung</i>	230V
<i>Sicherung</i>	16A
<i>Maximale Leistung</i>	3600W

Sicher aufladen:

- + Verwenden Sie nur originale Lader für den Akku.
- + Verwenden Sie nur das vorhandene Ladegerät im Schrank.
- + Schließen Sie keine losen Steckdosen oder Verlängerungskabel an.
- + Der Schrank funktioniert nur gut und sicher, wenn die Türen geschlossen sind.

6. Erdung

Abhängig von dem kundenspezifischen Gebrauch des Batteryguard Lithium-Ion Schrankes kann ein Erdungsanschluss erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu durch qualifiziertes, fachkundiges Personal beraten.

7. Belüftung

- Sorgen Sie dafür, dass der Schrank in einem gut belüfteten Raum steht. Abhängig von der Dauer eines Brandes können giftige Rauchgase freigesetzt werden.
- Der Schrank ist für eine mechanische Rauchgasabfuhr ausgestattet. So können Rauchgase, die bei einem eventuellen Akkubrand entstehen, nach draußen abgeführt werden.

8. Schrank nach Brand öffnen



Öffnen Sie nicht selbst die Kastentüren, wenn die Sirene losgeht. Bei Modellen mit Warnlampen brennt auch die Lampe rot. Rufen Sie die 112 und lassen Sie die Feuerwehr den Schrank öffnen.



Beachten Sie, dass abhängig von der Dauer eines Brandes giftige Rauchgase freigesetzt werden können.



Rufen Sie das Nauta Serviceteam an, wenn das Feuer gelöscht ist, sodass überprüft werden kann, ob der Schrank wieder in Gebrauch genommen werden kann.



Informieren Sie sich beim Hersteller, wie die beschädigten Akkus entsorgt werden müssen.

9. Erklärung der Signale



Lauter Alarm (Tür geöffnet)

Die Türen sind länger als 2 Minuten geöffnet

Schließen Sie die Türen



Lauter Alarm (Notfall)

Rufen Sie den Notdienst an!

Schranktüren nicht öffnen!

10. Wartung, Service und Störungen

Wartung und Service

Wir empfehlen Ihnen, den Batteryguard Lithium-Ion Schrank jährlich warten zu lassen. Rufen Sie das Nauta Serviceteam an, um diese Inspektion zu vereinbaren.

Störungen

Wenn eine Störung außerhalb der Garantie fällt, können mit dem Service Kosten verbunden sein.

Können Sie einen bereits vereinbarten Termin nicht wahrnehmen oder muss der Termin annulliert werden? Dann nehmen Sie bitte über +31 (0)342 455000 so früh wie möglich Kontakt mit uns auf, um den Termin zu annullieren. Wir können dann gemeinsam mit Ihnen einen neuen Termin vereinbaren. Wenn Sie an dem vereinbarten Termin nicht da sind oder den Termin weniger als 24 Stunden vorher annullieren, sind wir leider gezwungen, die Kosten für den Besuch in Rechnung zu stellen.


Die aktuellsten Servicepreise finden Sie auf www.nauta.com.



Nauta Serviceteam

Tel. +31 342 455055
Montag bis Freitag
08:30 - 17:00 Uhr

Anlage 2 | Anschlussschema

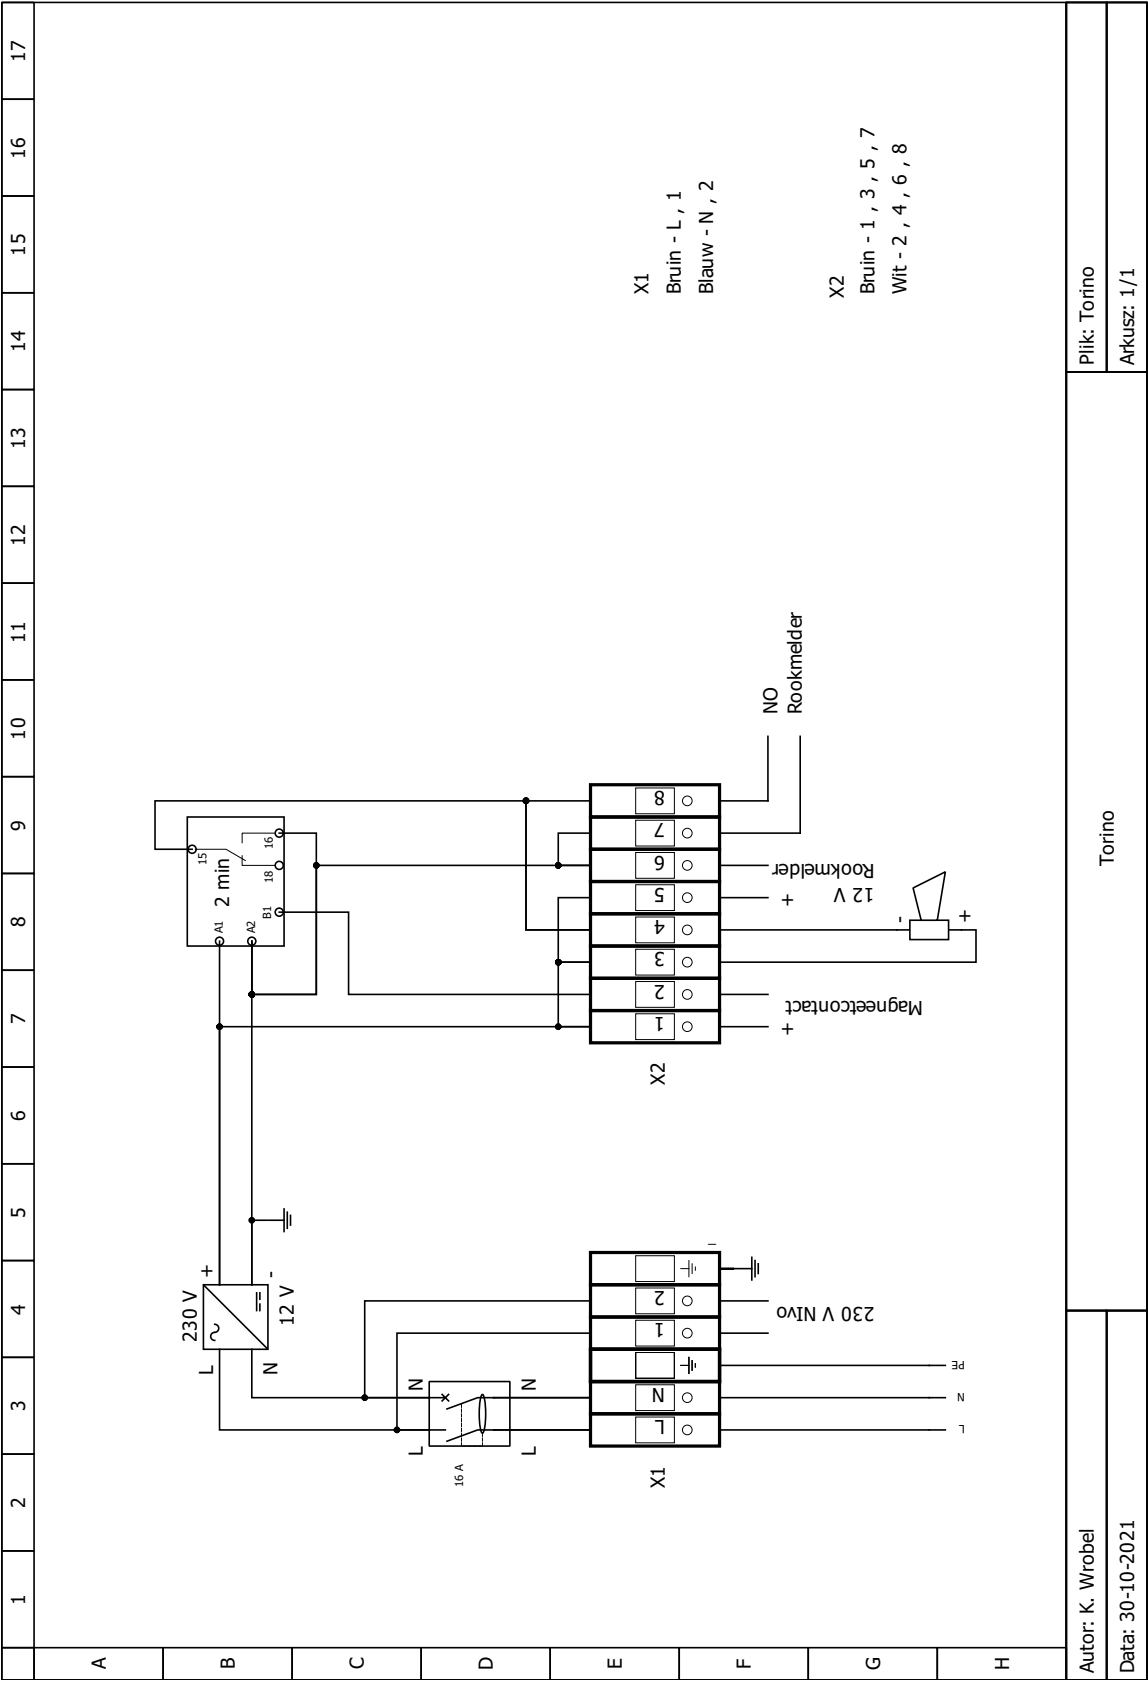

Plik: Torino
Arkusz: 1/1

Torino

Autor: K. Wrobel
Data: 30-10-2021

Anlage 3 | Zustimmungserklärung



EG – Konformitätserklärung

Herstellerangaben

Handelsname

Nauta Security Storage B.V.

Adresse

Hanzeweg 10, 3771 NG Barneveld, die Niederlande

Einzelheiten zum Produkt

Produktname

Salvus L1 Lithium-Ion Schrank

Batteryguard L lithium-ion Schrank

Descriptions/ models

Salvus Lithium-Ion Akku-Schrank L1-8

Salvus Lithium-Ion Akku-Schrank L1-10

Batteryguard Lithium-Ion Akku-Schrank L 125/08

Batteryguard Lithium-Ion Akku-Schrank L 160/10

Angewandte Richtlinien und Normen

2006/42/EC - Maschinenrichtlinie

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU - Elektromagnetischen Verträglichkeit

2013/56/EU - Batterierichtlinie

Erklärung

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt (Serie) mit den in dieser Erklärung genannten Richtlinien / Normen übereinstimmt.

Verantwortlich für die CE-

Kennzeichnung:

Hans Bonsel

Datum:

31.08.2023

Nauta Security Storage B.V.

Hanzeweg 10

3771 NG Barneveld

die Niederlande

Tel : 31 (0)342 455055

E-Mail : hbl@nauta.com

Website : www.nauta.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hans Bonsel', is written over a horizontal line. Below the line, the word 'Unterschrift' is printed.

Unterschrift